

### SECURUS RV-W/S-APT 30/90



Revisionsabschluss zur vorgesezten Aufputzmontage „auf die Wand“.

Wandüberstand (Außenmaß):

Feuerwiderstand 30: 60 - 150 mm

Feuerwiderstand 90: 80 - 150 mm

Überdeckungsmaß (= Umlaufender Abstand Schachtwandlaibung bis Rahmenaußenkante) mind. 95 mm.

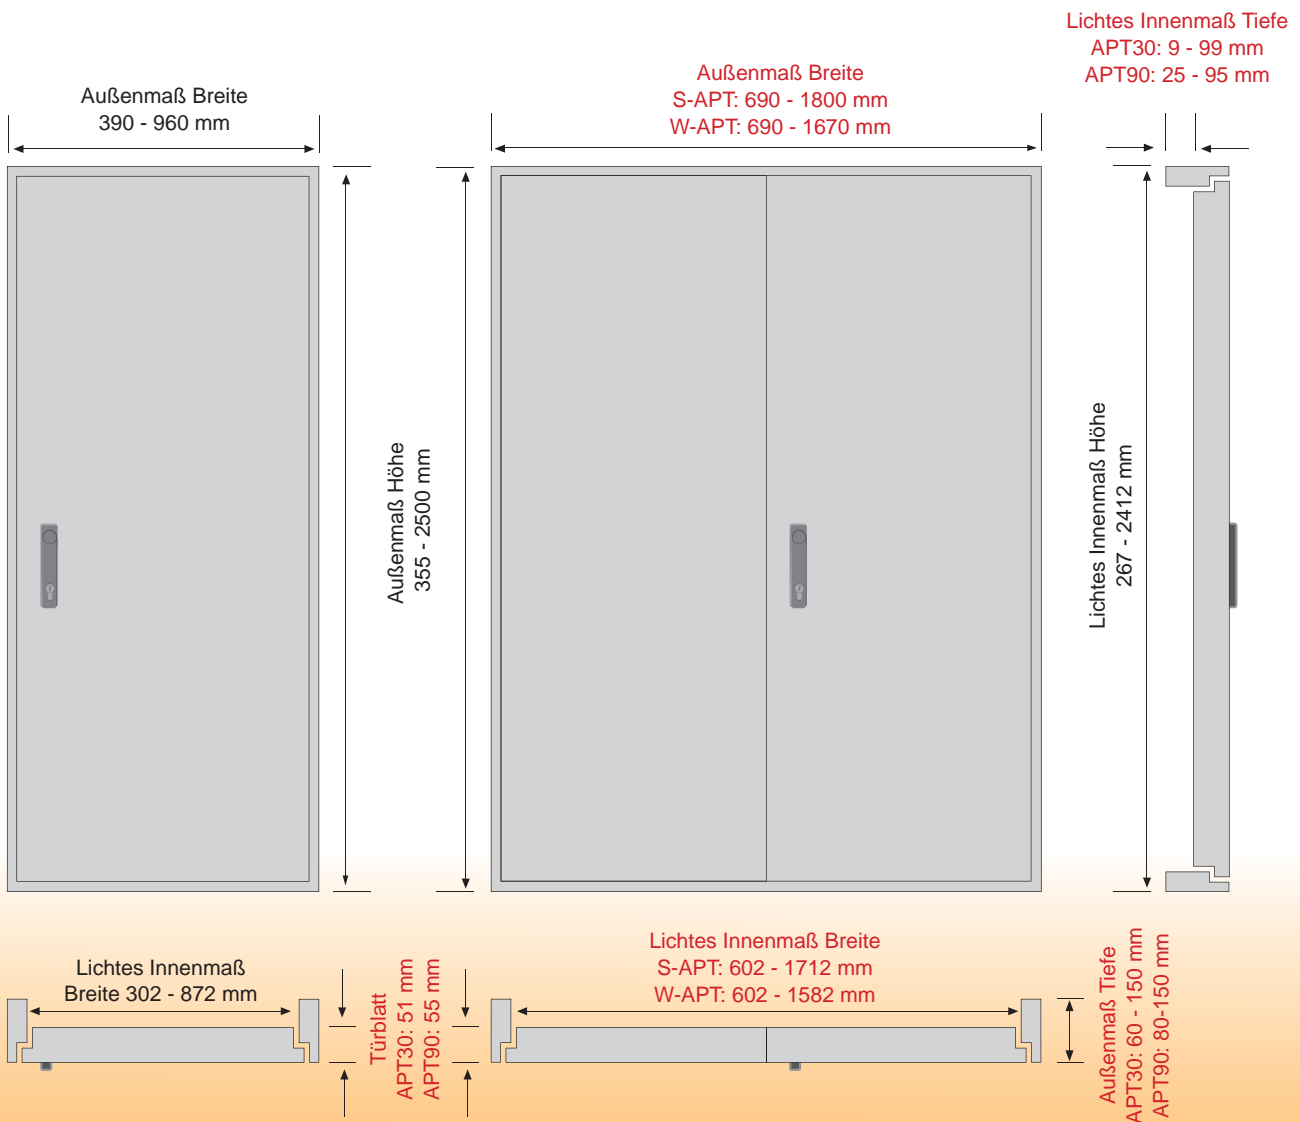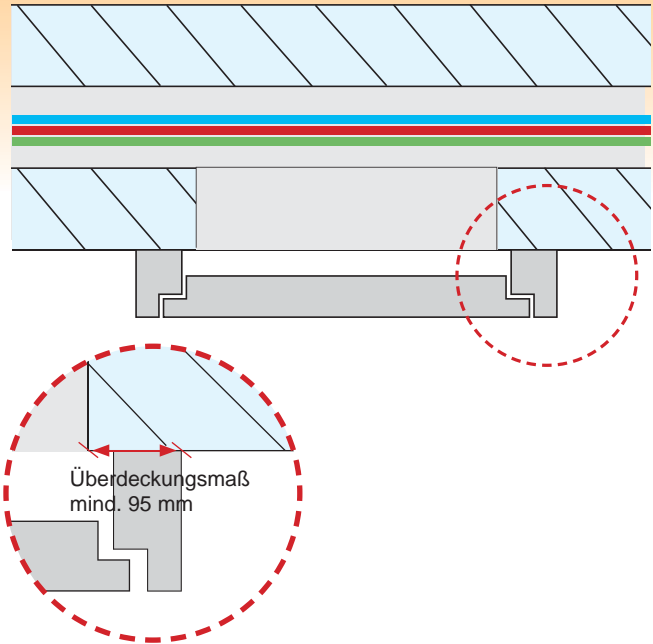

Änderungen vorbehalten.  
 Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 BS-030APT-AM-0520 © EAS